

SM1000B-64 模块与组态王联机步骤


1、设置串口



2、在 PLC 设备厂家找出莫迪康 RTU



3、选择设备测试

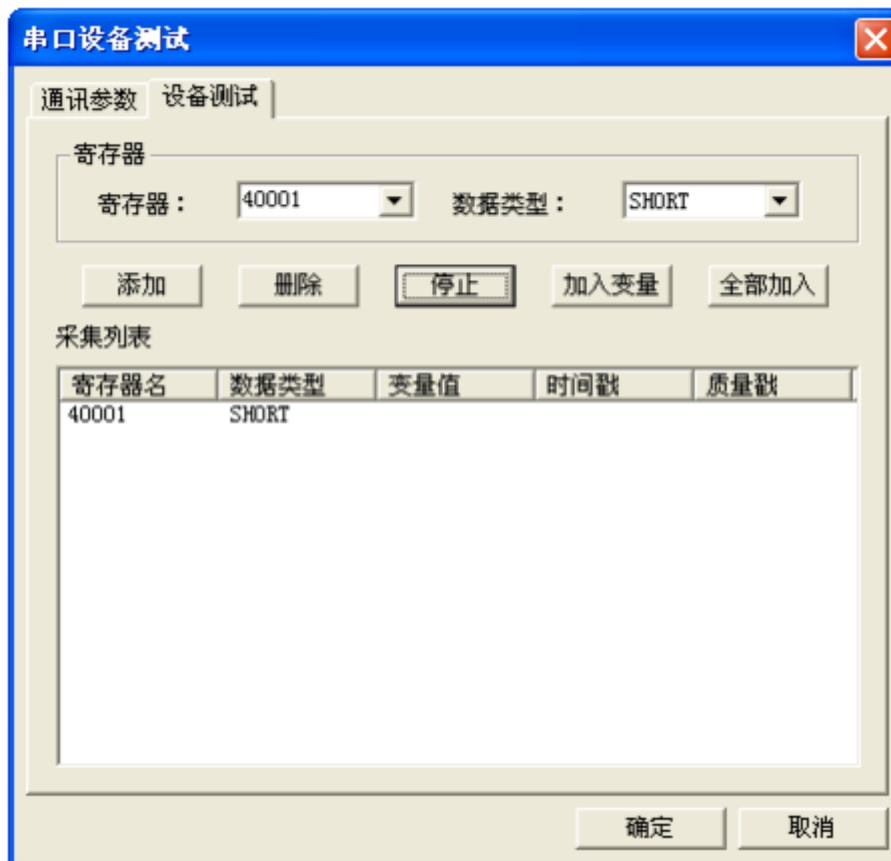

40258
40259
40260
40261



注意设备地址选为 1

与组态软件的连接 在组态软件中，寄存器对照表

序号	寄存器名称	寄存器地址数	数据类型
1	温度 1	40258	整型
2	温度 2	40259	整型
3	温度 3	40260	整型
4	温度 4	40261	整型
5	温度 5	40262	整型
6	温度 6	40263	整型
7	温度 7	40264	整型
8



上海搜博实业有限公司

电话：021-51083595

中文网址：<http://www.SonBest.com>

英文网址：<http://www.SonBUS.com>

地址：上海市中山北路 198 号 19 楼